
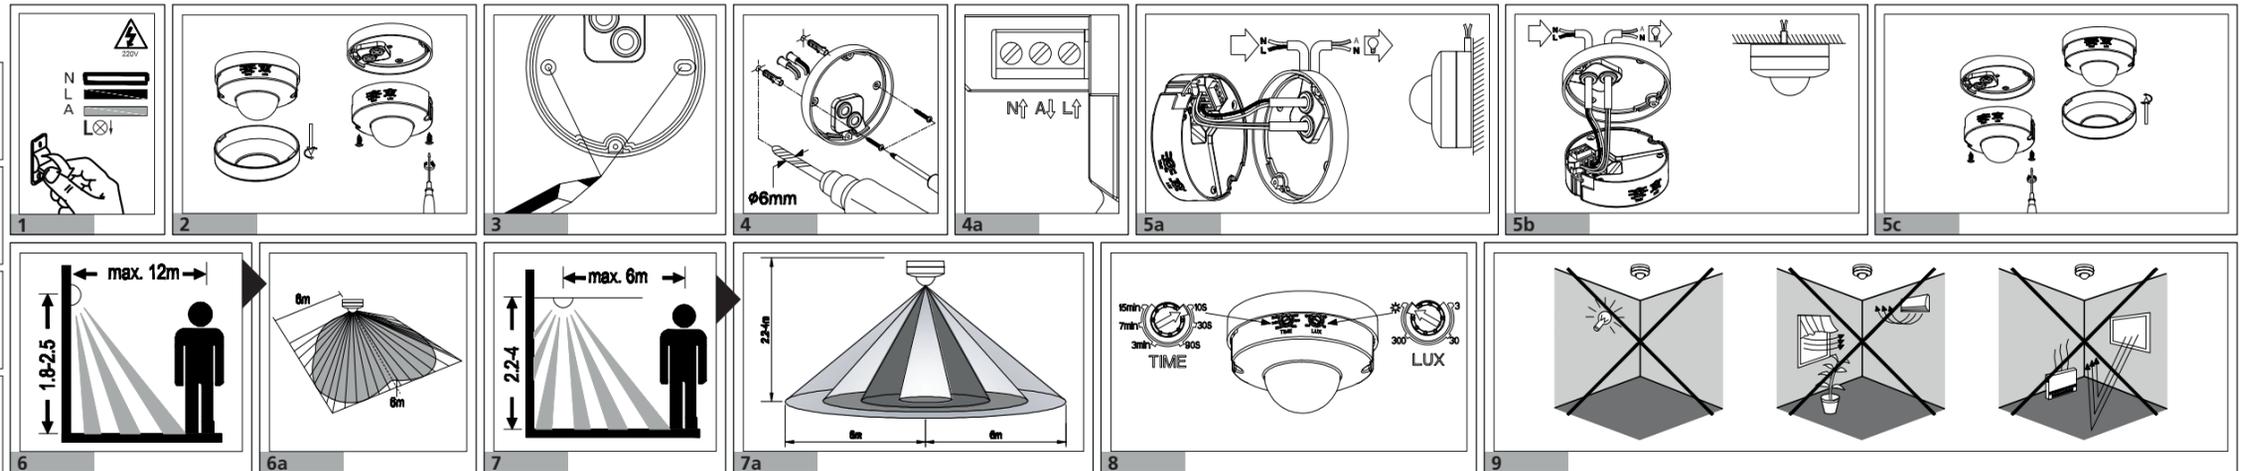


Ø90x55mm
220-240 V - 50/60Hz
max. 1200W
max. 300W
<b>LED</b> max. 300W
max. 180° wall mount
max. 360° ceiling mount
max. 12m (<24°C) wall mount
max. 12m (<24°C) ceiling mount
wall: 1.8 - 2.5m
ceiling: 2.2 - 4m
10 sec. - 15min
3-2000 Lux
IP44

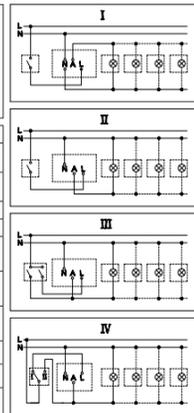

**DE**

**1-5 MONTAGE / INSTALLATION**  
1 Vergeßensern Sie sich, dass der Stromkreis vor der Montage unterbrochen wurde. **L** = stromführendes Kabel (in Farbe schwarz oder braun) **N** = Nullleiter (oft in Farbe Blau) **PE** = Schutzleiter wenn vorhanden (grün/gelb) **5a** Wandmontage **5b** Deckenmontage  
**6/6a** Wandmontage in Höhe **1,8 – 2,5m** maximale Distanz **12m**  
**7/7a** Deckenmontage in Höhe **2,2 – 4m** maximale Distanz **6m** Radius  
**8 SENSOR EINSTELLUNGEN**  
**LUX Stellrad** ist für die Einstellung der Empfindlichkeit des Umgebungslichtes von **3-2000 LUX**.  
**TIME** Stellrad ist für die Einstellung der Einschaltdauer.  
**9 OPTIMALE INSTALLATION**  
Die bestmögliche Funktion des Sensors ist gegeben, wenn dieser seitlich zum Erfassungsbereich montiert wird. Die Beeinträchtigung des Sensors kann durch direkte Sonneneinstrahlung, Lichtquellen, Zäune, Glasscheiben, Mauer etc. sowie Wärmequellen wie z.B. Abluft verursacht werden.  
*CE Erklärung: Das Produkt erfüllt die EMV-Richtlinie 2014/30/EU, die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.*

**EN**

**1-5 ASSEMBLY / INSTALLATION**  
1 Ensure that the circuit was interrupted before assembly.  
**L** = power-conducting cable (black or brown), **N** = zero conductor (often blue), **PE** = protective earth if present (green/yellow), **5a** Wall mounting, **5b** Ceiling mounting.  
**6/6a** Wall mounting at a height of **1,8 – 2,5m** maximum distance **12m**  
**7/7a** Ceiling mounting at a height **2,2 – 4m** maximum distance **6m** Radius  
**8 SENSOR SETTINGS**  
The **LUX setting wheel** sets the ambience light sensitivity between **3 - 2000 LUX**.  
Setting wheel to **LUX = 2000 LUX**  
The **TIME** setting wheel is used to set the activation duration.  
**DAY & NIGHT** function means automatic activation of the light at twilight and automatic deactivation at daylight.  
**9 OPTIMAL INSTALLATION**  
The sensor works best when installed to the side of the recording range. The sensor may be impaired by direct sunlight, light sources, fences, glass windows, walls, etc. and by heat sources such as exhaust air.  
*CE declaration: The product meets the EMC directive 2014/30/EU, the RoHS directive 2011/65/EU and the low-voltage directive 2014/35/EU.*

**FR**

**1-5 MONTAGE / INSTALLATION**  
1 Assurez-vous que le circuit électrique a été coupé avant le montage. **L** = câble conduisant le courant (couleur noire ou brune), **N** = fil neutre (souvent dans la couleur bleue), **PE** = fil de mise à la terre si celui-ci existe (vert/jaune), **5a** montage sur le mur, **5b** montage au plafond  
**6/6a** Montage au mur à la hauteur **1,8 - 2,5 m** distance maximale **12m**  
**7/7a** Montage au plafond à une hauteur de **2,2 - 4 m** distance maximale rayon de **6 m**  
**8 RÉGLAGES DU CAPTEUR**  
La molette de réglage LUX est pour le réglage de la sensibilité de **3-2000 LUX** à la lumière environnante.  
Molette de réglage sur **LUX = 2000 LUX**  
La fonction **DAY & NIGHT** est l'allumage automatique de la lumière en lumière permanente à la pénombre du soir et une extinction automatique à la lumière du jour.  
La molette de réglage **TIME** est utilisée pour le réglage de la durée d'allumage.  
**9 INSTALLATION OPTIMALE**  
Le meilleur fonctionnement possible du capteur est donné lorsque celui-ci est monté latéralement par rapport à la zone de saisie. Le capteur peut être dérangé par des rayonnements directs du soleil, des sources de lumière, des barrières, des vitres, des murs, etc. tout comme des sources de chaleur telles que par ex. des évacuations d'air.  
*Déclaration CE : Le produit répond à la directive CEM 2014/30/EU, la*

**ES**

**1-5 AMONTAJE / INSTALACIÓN**  
1 Antes del montaje, asegúrese de que el circuito eléctrico está desconectado. **L** = Cable conductor de corriente (en negro o marrón), **N** = Conductor neutro (frecuentemente en azul), **PE** = Conexión a tierra, si está disponible (verde/amarillo), **5a** Montaje en pared, **5b** Montaje en techo.  
**6/6a** Montaje en techo a una altura **1,8 - 2,5m** distancia máxima **12m**  
**7/7a** Montaje en techo a una altura de **2,2 - 4m** distancia máxima **6m** radio  
**8 AJUSTES DEL SENSOR**  
La rueda de ajuste LUX se utiliza para regular la sensibilidad a la luz ambiental de **3-2000 LUX**.  
Rueda de ajuste en la posición **LUX = 2000 LUX**  
El selector **TIME** se usa para regular el tiempo de activación.  
**9 INSTALACIÓN ÓPTIMA**  
El sensor debe montarse en posición lateral, en relación al área de detección, para asegurarse de que funciona sin ningún problema. La luz solar directa, fuentes de luz, vallas, paneles de cristal, paredes, etc., así como las fuentes de calor, como, por ejemplo, el aire extraído de un sistema de ventilación, pueden causar daños al sensor.  
*Declaración CE: El producto cumple lo establecido en la directiva de CEM 2014/30/EU, en la directiva RUSP 2011/65/EU y en la directiva sobre baja tensión 2014/35/EU.*

**NL**

**1-5 MONTAGE / INSTALLATIE**  
1 Verzeker dat het stroomcircuit voor de montage werd onderbroken. **L** = stroomvoerende kabel (in zwart of bruin), **N** = nulleder (vaak in blauw), **PE** = randaarde indien aanwezig (groen/geel), **5a** wandmontage, **5b** plafondmontage  
**6/6a** wandmontage op hoogte **1,8 - 2,5m** maximale afstand **12m**  
**7/7a** plafondmontage op hoogte **2,2 - 4m** maximale afstand **6m** radius  
**8 SENSORINSTELLINGEN**  
LUX stelwiel is voor de instelling van de gevoeligheid van het omgevingslicht van **3-2000 LUX**.  
Stellrad auf **LUX = 2000 LUX**  
Het **TIME**-instelwiel wordt voor de instelling van de inschakelduur gebruikt.  
**9 OPTIMALE INSTALLATIE**  
De sensor werkt best wanneer deze aan de zijkant van het registratiebereik wordt gemonteerd. De sensor kan invloeden zoals de directe instraling van zonlicht, lichtbronnen, omheiningen, ramen, muren, etc. en warmtebronnen, zoals bv. afvoerlicht worden veroorzaakt.  
*CE-Verklaring: Het product stemt overeen met de EMV-richtlijn 2014/30/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU.*

**IT**

**1-5 MONTAGGIO / INSTALLAZIONE**  
1 Accertarsi di aver interrotto il circuito elettrico prima del montaggio. **L** = cavo conduttore della corrente elettrica (di colore nero o marrone), **N** = conduttore neutro (spesso di colore blu), **PE** = conduttore di terra se presente (verde / giallo), **5a** montaggio a parete, **5b** montaggio a soffitto.  
**6/6a** montaggio a parete all'altezza di **1,8 - 2,5 m** distanza massima di **12 m**  
**7/7a** montaggio a soffitto all'altezza di **2,2 - 4 m** distanza massima di **6 m** di raggio  
**8 IMPOSTAZIONI DEL SENSORE**  
La rotella di regolazione LUX è necessaria all'impostazione della sensibilità della luce ambiente di **3-2000 LUX**.  
Rotella di regolazione su **LUX = 2000 LUX**  
La ghiera **TIME** viene utilizzata per impostare la durata dell'attivazione.  
**9 IMPOSTAZIONE OTTIMALE**  
La funzione del sensore migliore possibile è presente quando quest'ultimo viene montato di lato rispetto all'intervallo di rilevamento. L'es-

posizione diretta alla luce del sole, le fonti luminose, le recinzioni, le vetrate, i muri, ecc. oltre alle sorgenti di calore, come ad esempio l'aria di scarico, possono compromettere il sensore.  
*Dichiarazione CE: il prodotto soddisfa la direttiva CEM 2014/30/EU, la direttiva RoHS 2011/65/EU e la direttiva in materia di bassa tensione 2014/35/EU.*

**PT**

**1-5 MONTAGEM / INSTALAÇÃO**  
1 Certifique-se de que o circuito elétrico foi desconectado antes da montagem. **L** = Cabo condutor de corrente (em preto ou castanho), **N** = Condutor do neutro (frequentemente em azul), **PE** = Fio de terra, se disponível (verde/amarelo), **5a** Montagem numa parede, **5b** Montagem no teto.  
**6/6a** Montagem no teto a uma altura de **1,8 - 2,5m** distância máxima **12m**  
**7/7a** Montagem no teto a uma altura de **2,2 - 4m** distância máxima **6m** raio  
**8 CONFIGURAÇÕES DO SENSOR**  
A roda reguladora LUX é utilizada para regular a sensibilidade à luz ambiente de **3-2000 LUX**.  
Roda reguladora na posição **LUX = 2000 LUX**  
O botão seletor **TIME** é utilizado para regular o tempo de ativação.  
**9 INSTALAÇÃO ÓTIMA**  
Para que o sensor funcione de maneira ótima, o mesmo deve ser montado ao lado da área de detecção. A luz solar direta, fontes de luz, cercas, painéis de vidro, paredes, etc., bem como fontes de calor, como por exemplo, o ar de exaustão da ventilação, podem causar danos no sensor.  
*Declaração CE: O produto cumpre os requisitos dispostos na diretiva de CEM 2014/30/EU, na diretiva RSP 2011/65/EU e na diretiva sobre baixa tensão 2014/35/EU.*

**BR**

**1-5 MONTAGEM / INSTALAÇÃO**  
Certifique-se de que a rede elétrica foi desligada antes da instalação. **L** = Cabo condutor de corrente (preto ou marrom), **N** = Condutor neutro (frequentemente azul), **PE** = Fio terra, se disponível (verde/amarélo), **5a** Instalação na parede, **5b** Instalação no teto  
**6/6a** Instalação no teto a uma altura de **1,8 - 2,5m** distância máxima **12m**  
**7/7a** Instalação no teto a uma altura de **2,2 - 4m** distância máxima **6m** raio  
**8 CONFIGURAÇÕES DO SENSOR**  
O botão seletor LUX é utilizado para regular a sensibilidade à luz ambiente de **3-2000 LUX**.  
Botão seletor na posição **LUX = 2000 LUX**  
O botão seletor **TIME** é usado para regular o tempo de ativação.  
**9 INSTALAÇÃO ÓTIMA**  
Para que o sensor funcione de maneira ótima, o mesmo deve ser instalado ao lado da área de detecção. A luz solar direta, fontes de luz, cercas, painéis de vidro, paredes, etc., bem como fontes de calor, como por exemplo, o ar de exaustão da ventilação, podem causar danos no sensor.  
*Declaração CE: O produto cumpre os requisitos dispostos na diretiva de CEM 2014/30/EU, na diretiva RSP 2011/65/EU e na diretiva sobre baixa tensão 2014/35/EU.*

**FI**

**1-5 KOKOAMINEN/ASENNUS**  
1. Varmista, että virtapiiri on asennusta ennen pois päältä. **L** = virtaajohtava kaapeli (väri musta tai ruskea), **N**-nollajohtin (väri usein sininen), **PE** = suojajohtin, jos käytössä (vihreä/keltainen), **5a** seinäasennus, **5b** kattoasennus.  
**6/6a** Seinäasennus **1,8-2,5** metrin korkeudelle korkein etäisyys **12** metriä  
**7/7a** Kattoasennus **2,2 - 4** metrin korkeudelle korkein etäisyys **6** metriä  
**8 TUNNISTIMEN SÄÄDÖT**  
LUX säätörattaalla voi säätää ympäristövalon herkkyyden arvoon **3-2000 LUX**.  
Säätöratas **LUX = 2000 LUX**  
**TIME**-säätöratasta käytetään käynnistysajan keston säätöön.

**9 OPTIMAALINEN ASENNUS**  
Tunnistin toimii parhaiten, kun se on asennettu sivuttain tunnistusalueeseen. Tunnistimen epäkorrektiin toimintoon voivat vaikuttaa suora auringon säteily, valolähteet, aidat, lasiruudut, muuri jne. sekä lämpölähteet, kuten esimerkiksi lämpimän ilman poisto.  
*CE merkintä: Tuote täyttää EMV-direktiivin 2014/30/EU, RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä alijännittdirektiivin 2014/35/EU asetukset.*

**DK**

**1-5 MONTAGE / INSTALLATION**  
1 Kontrollør før monteringen, at strømkredsen er afbrudt. **L** = strømførende ledning (farve sort eller brun), **N** = nulleder (ofte blå), **PE** = beskyttelsesleder, hvis til stede (grøn/gul), **5a** vægmontage, **5b** loftmontage.  
**6/6a** vægmontage i en højde på **1,8 - 2,5 m**, maksimal afstand **12 m**  
**7/7a** loftmontage i en højde på **2,2 - 4 m**, maksimal afstand **6 m** radius  
**8 SENSOR INDSTILLINGER**  
LUX-stillehjul er til indstilling af følsomheden overfor omgivende lys, **3-2000 LUX**.  
Stillehjul på **LUX = 2000 LUX**  
Indstillingshjulet **TIME** anvendes til at indstille brændetiden.  
**9 OPTIMAL INSTALLATION**  
Den bedste funktion garanteres, hvis sensoren monteres sideværts til dækningsområdet. Sensoren kan forstyrres af direkte solindstråling, lyskilder, hegn, glasrudder, mure osv. samt varmekilder, som f. eks. ventilationsbninger.  
*CE-mærkning: Produktet opfylder alle krav iht. EMC-direktivet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU og lavspændingsdirektivet 2014/35/EU.*

**SE**

**1-5 MONTERING / INSTALLATION**  
1 Se till att strömkretsen är urkopplad innan montering. **L** = Strömförande kabel (svart färg eller brun), **N** = Neutralledare (ofta i blå färg), **PE** = Skyddsledare om tillgänglig (grön/gul), **5a** Vägmontering, **5b** Takmontering.  
**6/6a** Takmontering i höjd **1,8 - 2,5m** maximalt avstånd **12m**  
**7/7a** Takmontering i höjd **2,2 - 4m** maximalt avstånd **6m** radie  
**8 SENSOR INSTÄLLNINGAR**  
LUX ställhjul är till för att justera känsligheten hos omgivande ljus på **3-2000 LUX**.  
Ställhjul på **LUX = 2000 LUX**  
**TIME**-justeringshjulet används för att ställa in påslagningstiden.  
**9 OPTIMAL INSTALLATION**  
Bästa möjliga funktion för sensorn ges om den är monterad i sidled till detekteringsområdet. En försämring av sensorn kan orsakas av direkt solljus, ljuskällor, staket, glasrutor, väggar etc., samt av varmekällor, t.ex. avgasluff.  
*CE deklaration: Produkten överensstämmer med EMV-direktivet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU och lågspänningsdirektivet 2014/35/EU.*

**NO**

**1-5 MONTERING / INSTALLASJON**  
1 Se til at strømkretsen ble avbrutt før monteringen. **L** = Strømførende kabel (i svart eller brun farge), **N** = Nulleider (ofte i blå farge), **PE** = Jordledning, hvis den finnes (grønn/gul), **5a** Veggmontering, **5b** Takmontering.  
**6/6a** Veggmontering i høyde **1,8 - 2,5 m** maksimal avstand **12 m**  
**7/7a** Takmontering i høyde **2,2 - 4 m** maksimal avstand **6 m** radius  
**8 SENSOR INNSTILLINGER**  
LUX reguleringshjul er for innstilling av ømtåligheten til omgivelseslyset på **3-2000 LUX**.  
Reguleringshjul på **LUX = 2000 LUX**  
**TIME**-reguleringshjulet brukes for innstilling av innkoplingstiden.  
**9 OPTIMAL INSTALLASJON**  
Best mulig funksjon av sensoren er gitt når denne monteres på siden av registreringsområdet. Sensoren kan påvirkes av direkte sollys, lyskilder, gjerd, vindusglass, mur osv. samt varme kilder, som f.eks. avtrekksluff.  
*CE erklæring: Produktet oppfyller EMC-direktiv 2014/30/EU, RoHS-direktiv 2011/65/EU og lavspenningsdirektiv 2014/35/EU.*

**IS**

**1-5 FESTING / UPPSETNING**  
1 Gangið úr skugga um að straumrásin hafi verið rofin fyrir festingu. **L** = straumkapall (svartur eða brúnn á litinn), **N** = núlleiðari (oft blár á litinn), **PE** = varnarleiðari ef til staðar (grænn/gulur), **5a** veggfesting, **5b** loftfesting.  
**6/6a** veggfesting í **1,8 - 2,5m** hæð, hámarksfjarlægð **12m**  
**7/7a** loftfesting í **2,2 - 4m** hæð, hámarksfjarlægð **6m** radius  
**8 STILLINGAR SKYNNJARA**  
LUX stilliskifan er til að stilla næmni umhverfisljóss á bilinu **3-2000 LUX**.  
Stilliskífa á **LUX = 2000 LUX**  
**TIME**-stilliskifan er notuð til að stilla kveikimtímann.  
**9 KJÖRIN UPPSETNING**  
Skyngjarrinn virkar best ef hann er settur upp á hlið greiningarsvæðisins. Beint sólarljós, ljósgjafir, girðingar, glerrúður, veggir, o.s.frv. og hitagjafir eins og t.d. útblástursloft geta takmarkað virkni skyngjarans.  
*CE Yfirlýsing: Varan uppfyllir tilskipunina um rafsegulsviðsamhæfi 2014/30/EU, tilskipunina um takmarkanir á hættulegum efnum 2011/65/EU og lágsþennutilskipunina 2014/35/EU.*

**LT**

**1-5 MONTAVIMAS / RENGIMAS**  
1 Įstikinkite, kad prieš montavimą buvo atjungta elektrosrovės grandinė. **L** = srovės tiekimo kabelis (juodos arba rudos spalvos), **N** = nulinis laidas (dažniausia mėlynos spalvos), **PE** = apsauginis laidas, jei yra (žalias / geltonas), **5a** montavimas prie sienos, **5b** montavimas prie lubų.  
**6/6a** Montavimas prie sienos **1,8-2,5 m** aukštyje, didžiausias atstumas **12 m**  
**7/7a** Montavimas prie lubų **2,2-4 m** aukštyje, didžiausias atstumas **6 m** spindulys  
**8 JUTIKLIO NUSTATYMAI**  
LUX reguliavimo ratukas yra skirtas aplinkos apšvietimo jautrumui nuo **3 iki 2000** liuksų nustatyti.  
Reguliavimo ratukas ties **LUX = 2000 LUX**  
**TIME** (laiko) reguliavimo ratukas naudojamas įjungimo trukmei nustatyti.  
**9 OPTIMALUS RENGIMAS**  
Jutiklis geriausiai veikia tuomet, kai jis yra įmontuotas fiksavimo diapazono šone. Jutiklio veikimui įtakos gali turėti tiesioginiai saulės spinduliai, šviesos šaltiniai, tvoros, stiklai, mūro sienos ir kt., bei šilumos šaltiniai, pvz., išpučiamasis oras.  
*CE deklaracija: gaminytis atitinka EMS direktyvos 2014/30/EU, „RoHS“ direktyvos 2011/65/EU ir Žemosios įtampos direktyvos 2014/35/EU reikalavimus.*

**EE**

**1-5 PAIGALDUS**  
1 Enne paigaldust tuleb lahutada voolutoide. **L** = voolujuht (musta või pruuni värv), **NE** = nulljuhe (tihti sinine), **PE** = kaitseliit, kui on olemas (roheline/kollane), **5a** paigaldus seinale, **5b** paigaldus lakke.  
**6/6a** paigaldus kõrgel seinale **1,8-2,5 m**, maksimaalne kaugus **12 m**  
**7/7a** paigaldus kõrgel lakke **2,2-4 m**, maksimaalne kaugus **6 m** raadius  
**8 ANDURI SEADISTAMINE**  
Seadisturatas LUX võimaldab seadistada ümbrusvalguse tundlikkust vahemikus **3-2000 LUX**.  
Seaderatas väärtusel **LUX = 2000 LUX**.  
Seadistusketas **TIME** kasutatakse sisselülitusaja seadistamiseks.  
**9 OPTIMAALNE PAIGALDUS**  
Anduri töötab kõige paremini siis, kui see paigaldada tööpiirkonna küljele. Anduri tööd võib piirata päike, valgusallikad, aiad, aknaklaasid, müürid jne, samuti soojusallikad ja heitõhk.  
*CE vastavusdeklaratsioon: Toode vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EU, RoHS-direktiivile 2011/65/EU ja madalpingedirektiivile 2014/35/EU.*

**LV**

**1-5 MONTĀŽA / INSTALĀŠANA**  
1 Pārlicinieties, ka pirms montāžas ir pārtraukta strāvas ķēde. **L** =

**1-5 MONTAŽA / INSTALACJA**  
1 Upewnić się, że obwód prądowy został przerwany przed montażem. **L** = przewód przewodzący prąd (w kolorze czarnym lub brązowym), **N** = przewód zerowy (często w kolorze niebieskim), **PE** = przewód ochronny, jeśli występuje (żółto-zielony), **5a** Montaż na ścianie, **5b** Montaż na suficie.  
**6/6a** Montaż na ścianie, na wysokości **1,8 - 2,5 m**, maksymalna odległość **8 m**  
**7/7a** Montaż na suficie, na wysokości **2,2 - 4 m**, maksymalna odległość / promień **6 m**  
**8 NASTAWY CZUJNIKA**  
Pokrętko nastawcze LUX służy do nastawienia czułości na światło otoczenia w zakresie od **3 do 2000** lx.  
Pokrętko nastawcze na **LUX = 2000 LUX**  
Pokrętko nastawcze **TIME** używane jest do nastawienia czasu włączenia.  
**9 OPTIMALNA INSTALACJA**  
Najlepsze możliwe działanie czujnika zapewnione jest wówczas, gdy jest on zamontowany z boku obszaru wykrywania. Negatywny wpływ na działanie czujnika mogą mieć bezpośrednie nasłonecznienie, źródła światła, ogrodzenia, szyby szklane, mury itd. oraz źródła ciepła, jak np. powietrze wydychane.  
*Deklaracja CE: Produkt spełnia wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU, dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 2011/65/EU i dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.*

**PL**

**1-5 MONTAŽA / INSTALACJA**  
1 Upewnić się, że obwód prądowy został przerwany przed montażem. **L** = przewód przewodzący prąd (w kolorze czarnym lub brązowym), **N** = przewód zerowy (często w kolorze niebieskim), **PE** = przewód ochronny, jeśli występuje (żółto-zielony), **5a** Montaż na ścianie, **5b** Montaż na suficie.  
**6/6a** Montaż na ścianie, na wysokości **1,8 - 2,5 m**, maksymalna odległość **8 m**  
**7/7a** Montaż na suficie, na wysokości **2,2 - 4 m**, maksymalna odległość / promień **6 m**  
**8 NASTAWY CZUJNIKA**  
Pokrętko nastawcze LUX służy do nastawienia czułości na światło otoczenia w zakresie od **3 do 2000** lx.  
Pokrętko nastawcze na **LUX = 2000 LUX**  
Pokrętko nastawcze **TIME** używane jest do nastawienia czasu włączenia.  
**9 OPTIMALNA INSTALACJA**  
Najlepsze możliwe działanie czujnika zapewnione jest wówczas, gdy jest on zamontowany z boku obszaru wykrywania. Negatywny wpływ na działanie czujnika mogą mieć bezpośrednie nasłonecznienie, źródła światła, ogrodzenia, szyby szklane, mury itd. oraz źródła ciepła, jak np. powietrze wydychane.  
*Deklaracja CE: Produkt spełnia wymagania dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU, dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 2011/65/EU i dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.*

**CZ**

**1-5 MONTÁŽ / INSTALACE**  
1 Převěřte se, zda byl proudový okruh před montáží přerušen. **L** = kabel vedoucí proud (v barvě černé nebo hnědé), **N** = nulový vodič (často v modré barvě), **PE** = ochranný vodič, pokud je přítomen (zelenožlutý), **5a** Montáž na stěnu, **5b** Montáž na strop.  
**6/6a** Montáž na stěnu ve výšce **1,8 + 2,5 m**, maximální vzdálenost **12 m**  
**7/7a** Montáž na strop ve výšce **2,2 + 4 m** maximální vzdálenost **6 m**, poloměr  
**10 NASTAVENÍ SNÍMAČE**  
Regulační kolečko LUX slouží pro nastavení citlivosti osvětlení v prostředí **3 až 2000 LUX**.  
Stavíci kolečko na **LUX = 2000 LUX**  
Regulační kolečko **TIME** slouží k nastavení doby zapnutí.  
**12 OPTIMALNÍ INSTALACE**  
Co možná nejlepší funkce snímače je dána, jestliže je tento namontován stranou vůči oblasti dosahu. Nepříznivé ovlivnění snímače mohou způsobovat přímé sluneční záření, světelné zdroje, ploty, skleněné tabule, zdi apod., jakož i tepelné zdroje, např. odtaň vzduchu.  
*Prohlášení CE: Výrobek splňuje požadavky směrnice EMV (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě) 2014/30/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU a*

<i>směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU.</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> SK
<b>1-5 MONTÁŽ / INŠTALÁCIA</b>
1 Presvedčte sa, že sa pred montážou prerušil prúdový okruh. <b>L</b> = kábel pod napätím (čierna alebo hnedé farby), <b>N</b> = nulový vodič (často modrej farby), <b>PE</b> = ochranný vodič, ak je prítomný (zelený/žltý), <b>5a</b> montáž na stenu, <b>5b</b> montáž na strop
<b>6/6a</b> montáž na stenu vo výške <b>1,8 - 2,5 m</b> maximálna vzdialenosť 8 m <p><b>7/7a</b> montáž na strop vo výške <b>2,2 - 4 m</b> maximálna vzdialenosť <b>6 m</b> polomer</p>
<b>8 NASTAVENIE SNÍMAČA</b>
Regulačné koliesko LUX je pre nastavenie citlivosti okolitého svetla s hodnotou <b>3-2000 LUX</b> .
Regulačné koliesko na <span>☀</span> = <b>2000 LUX</b>
Regulačné koliesko <b>TIME</b> sa používa na nastavenie doby zapnutia.
<b>9 OPTIMÁLNA INŠTALÁCIA</b>
Najlepšia možná funkcia snímača je daná, ak je tento namontovaný zbokú k rozsahu zaznamenávania. Obmedzenie snímača môže byť spôsobené priamym slnečným žiarením, svetelnými zdrojmi, ohradami, sklenenými tabuľkami, múrmi atď. a tiež tepelnými zdrojmi ako napríklad spotrebovaný vzduch.
<i>Vyhľadanie CE: Produkt spĺňa smernicu EMK 2014/30/EU, smernicu RoHS 2011/65/EU a smernicu o nízkom napätí 2014/35/EU.</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> HU
<b>1-5 SZERELÉS / TELEPÍTÉS</b>
1 A szerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy megszakították-e az áramkört. <b>L</b> = áramvezető kábel (a színe fekete vagy barna), <b>N</b> = nullavezető (gyakran kék színű), <b>PE</b> = védővezeték ha van (zöld/sárga), <b>5a</b> falra szerelhető <b>5b</b> mennyezetre szerelhető
<b>6/6a</b> falra szerelhető <b>1,8 - 2,5m</b> magasságban, maximális távolság <b>12m</b>
<b>7/7a</b> mennyezetre szerelhető <b>2,2 - 4m</b> magasságban maximális távolság <b>6m</b> rádiusz
<b>8 A MOZGÁSÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSAI</b>
LUX beállítókerek a környezeti fényerő érzékenységének beállításához <b>3-2000</b> LUX között.
Beállítókerek állása <span>☀</span> = <b>2000 LUX</b>
Az (TIME) <b>IDŐ-beállító</b> kerék a bekapcsolás időtartamának beállítására szolgál.
<b>9 OPTIMÁLIS TELEPÍTÉS</b>
A mozgásérzékelő akkor működik a leghatékonyabban, ha azt az érzékelési tartományra oldalt szerelik fel. A közvetlen napsütés, a fényforrások, kerítések, üvegablák, falak stb. befolyásolhatják a mozgásérzékelő működését.
<i>CE-jelölés: A termék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv, a 2011/65/EU RoHS-irányelv, és az alacsony feszültségről szóló 2014/35/EU irányelvek követelményeinek.</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> SI
<b>1-5 MONTAŽA / NAMESTITVE</b>
1 Pred montažo se prepričajte, da je bil električni tokokrog prekinjen. <b>L</b> = prevodni kabel (v črni ali rjavi barvi), <b>N</b> = ničelni vodnik (pogosto v modri barvi), <b>PE</b> = ozemljitveni vodnik, če je na voljo (zelena/rumena), <b>5a</b> stenska montaža, <b>5b</b> stropna montaža.
<b>6/6a</b> stenska montaža v višini <b>1,8 - 2,5m</b> maksimalna razdalja <b>12m</b>
<b>7/7a</b> stropna montaža v višini <b>2,2 - 4m</b> maksimalna razdalja <b>6m</b> polmer
<b>8 NASTAVITVE SENZORJA</b>
Kolesce za nastavitve luksov je namenjen nastavitvi občutljivosti svetlobe okolice med <b>3 in 2000</b> luksov.
Kolesce za nastavitve <span>☀</span> = <b>2000 LUX</b>
Kolesce <b>TIME</b> za nastavitve časa je namenjeno nastavitvi trajanja vklopa.
<b>9 OPTIMALNA NAMESTITEV</b>
Najboljša možna funkcija senzorja je zagotovljena, če je nameščen bočno na območje zaznavanja. Oslabelitev senzorja lahko povzročijo neposredna sončna svetloba, svetlobni viri, ograje, steklene plošče, stene itd., pa tudi viri toplote, npr. izpušni zrak.
<i>CE-izjava: Izdelek izpolnjuje zahteve Direktive za elektromagnetno združljivost 2014/30/EU, Direktive RoHS 2011/65/EU ter Direktive o nizki napetosti 2014/35/EU.</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> HR
<b>1-5 MONTAŽA / INSTALACIJA</b>
1 Uvjerite se da je strujno kolo prije montaže prekinuto. <b>L</b> = kabel koji provodi struju (u crnoj ili smeđoj boji), <b>N</b> = multi provodnik (često u plavoj boji), <b>PE</b> = zaštitni provodnik, ako postoji (zelena/žuti), <b>5a</b> montaža na zid, <b>5b</b> montaža na strop.
<b>6/6a</b> Montaža na zid u visini <b>1,8 - 2,5m</b> maksimalna udaljenost <b>12m</b>
<b>7/7a</b> Montaža na strop u visini <b>2,2 - 4m</b> maksimalna udaljenost <b>6m</b> radijusa
<b>8 NAMJEŠTANJA OSJETNIKA</b>
Kotačić za postavke luksa namijenjen je namještanju svjetla okolice od <b>3-2000</b> luksa.
Kotačić za postavke na <span>☀</span> = <b>2000 LUX</b>
<b>TIME</b> kotačić za postavku koristi se za namještanje stalnosti uključivanja.
<b>9 OPTIMALNA INSTALACIJA</b>
Najbolja moguća funkcija osjetnika je dana, ako se montira bočno u odnosu na područje registriranja. Ugrožavanje osjetnika može biti uvjetovano direktnim sunčevim zračenjem, izvorima svjetlosti, ogradama, staklenim pločama, zidinama itd. te izvorima topline kao što je primjerice ispušni zrak.
<i>CE deklaracija: Proizvod ispunjava Direktivu o elektromagnetskoj podnošljivosti (EMV) 2014/30/EU, Direktivu o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari (RoHS) 2011/65/EU i Direktivu o niskom naponu 2014/35/EU.</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> BA <span><span><span></span></span><span> </span></span> RS
<b>1-5 MONTAŽA / INSTALACIJA</b>
1 Uvjerite se, da je strujno kolo prije montaže prekinuto. <b>L</b> = kabel koji provodi struju (u crnoj ili kafernoj boji), <b>N</b> = multi provodnik (često u plavoj boji), <b>PE</b> = zaštitni provodnik, ako postoji (zeleni/žuti), <b>5a</b> montaža na zid, <b>5b</b> montaža na tavanicu
<b>6/6a</b> Montaža na zid u visini <b>1,8 - 2,5m</b> maksimalna udaljenost <b>12m</b>

**7/7a** Montaža na tavanicu u visini **2,2 - 4m** maksimalna udaljenost **6m** radijusa

**8 PODEŠAVANJA SENZORA**

Točkić za postavke luksa namijenjen je za podešavanje ambijentalnoga svjetla od **3-2000** luksa.

Točkić za postavke na ☀ = **2000 LUX**

**TIME** točkić za pozicioniranje upotrebljava se za podešavanje konstantnosti uključivanja.

**9 OPTIMALNA INSTALACIJA**

Najbolja moguća funkcija senzora je data, ako je montiran bočno u odnosu na područje registriranja. Ugrožavanje senzora može biti uzrokovano direktnim sunčevim zračenjem, izvorima svjetlosti, ogradama, staklima, zidovima itd. kao i izvorima toplote kao npr. izduvnim zrakom.

*CE deklaracija: Proizvod ispunjava Direktivu o elektromagnetnoj podnošljivosti (EMV) 2014/30/EU, Direktivu o ograničenju korištenja određenih opasnih materija (RoHS) 2011/65/EU i Direktivu o niskom naponu 2014/35/EU.*

 RO || **1-5 MONTAJ / INSTALARE** |
| 1 Asigurați-vă că circuitul electric a fost întrerupt înainte de montaj. **L** = cablu electroconductor (de culoare neagră sau maro), **N** = cablu de nul (adesea de culoare albastră), **PE** = cablu de împământare, dacă există (verde/galben), **5a** montaj pe perete, **5b** montaj în plafon |
| **6/6a** Montaj pe perete la înălțimea de **1,8 - 2,5m** distanță maximă **12m** |
| **7/7a** Montaj în planșeu la înălțimea de **2,2 - 4m** distanță maximă **6m** rază |
| **8 SETĂRI SENZOR** |
| Roțița de reglare LUX este pentru reglarea sensibilității luminii ambientale de **3-2000** LUX. |
| Roțița pe ☀ = **2000 LUX** |
| Roțița de reglare **TIME** se utilizează pentru setarea duratei de aprindere. |
| **9 INSTALAREA OPTIMĂ** |
| Senzorul funcționează cel mai bine atunci când este montat lateral față de zona de captare. Senzorul poate fi afectat prin radiații solare directe, surse de lumină, garduri, gea,uri de sticlă, pereți etc. precum și prin surse de căldură ca de ex. aer evacuat. |
| *Declarajie CE: Produsul îndeplinește Directiva EMV 2014/30/EU, Directiva RoHS 2011/65/EU și Directiva pentru joasă tensiune 2014/35/EU.* |
| BG |
| **1-5 МОНТАЖИ/ИНСТАЛАЦИЯ** |
| 1 Уверете се, че токовата верига е прекъсната преди монтажа. **L** = тоководец кабел (черен или кафяв на цвят), **N** = нулев проводник (често син на цвят), **PE** = защитен проводник, ако има такъв (зелен/жълт), **5a** Монтаж на стена, **5b** Монтаж на таван |
| **6/6a** Монтаж на стена на височина **1,8 – 2,5 m**, максимално разстояние **12 m** |
| **7/7a** Монтаж на таван на височина **2,2 – 4 m**, максимално разстояние **6 m** радиус |
| **8 SETĂRI SENZOR** |
| Въртящият регулатор LUX е за настройка на чувствителността на околното осветление от **3-2000** LUX. |
| Въртящият регулатор на ☀ = **2000 LUX** |
| Потенциометърът **TIME** се използва за настройване на времето за включване. |
| **9 ОПТИМАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** |
| Възможно най-добрата функция на сензора е налична, когато той се монтира странично на обхвата на регистриране. Нарушения на работата на сензора могат да възникнат от пряка слънчева светлина, източници на светлина, прегрядения, стъкла, стени и т.н., както и източници на топлина, като например отработен въздух. |
| *CE Декларация: продуктът изпълнява Директива 2014/30/EU относно електромагнитната съвместимост, Директива 2011/65/EU относно ограничението за употреба на определени опасни вещества и Директива 2014/35/EU за ниско напрежение.* |
| GR |
| **1-5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** |
| 1 Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα έχει διακοπεί πριν από τη συναρμολόγηση. **L** = ρευματοφόρο καλώδιο (σε χρώμα μαύρο ή καφέ), **N** = ουδέτερος αγωγός (συνήα σε μπλε χρώμα), **PE** = αγωγός γείωσης, εφόσον υπάρχει (πράσινο/κίτρινο), **5a** Επτοίχια εγκατάσταση, **5b** Εγκατάσταση οροφής. |
| **6/6a** Επτοίχια εγκατάσταση σε ύψος **1,8 - 2,5 m** μέγιστη απόσταση **12 m** |
| **7/7a** Εγκατάσταση οροφής σε ύψος **2,2 - 4 m** μέγιστη απόσταση **6 m** ακτίνα |
| **8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ** |
| Ο τρόχος ρύθμισης LUX μπορεί να ρυθιστεί την ευαισθησία του περιβαλλοντικού φωτός από **3-2000** LUX. |
| Τρόχος ρύθμισης σε ☀ = **2000 LUX** |
| Ο τρόχος ρύθμισης **TIME** χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης. |
| **9 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** |
| Η βέλτιστη λειτουργία του αισθητήρα διασφαλίζεται όταν είναι εγκατεστημένος πλευρικά της περιοχής καταγραφής. Ο αισθητήρας επηρεάζεται από άμεση ριακή ακτινοβολία, πηγές φωτός, περιφράξεις, υλοσηπιακές, τοίχους, κτλ., όπως και από πηγές θερμότητας, όπως, π.χ., εξερισμό. |
| *Δήλωση CE: Το προϊόν πληροί την οδηγία ΗΜΕ 2014/30/EU, την οδηγία ΡΕΟ 2011/65/EU, και την οδηγία περί χαμηλής τάσης 2014/35/EU.* |
| TR |
| **1-5 MONTAJ / KURULUM** |
| 1 Akim devresinin montajdan önce kesilmiş olduğundan emin olun. **L** = akim iletken kablo (siyah veya kahverengi), **N** = nötr iletken (çoğu zaman mavi), **PE** = varsa koruyucu iletken (yeşil/sarı), **5a** duvar montajı, **5b** tavan montajı |
| **6/6a** duvar montajı **1,8 - 2,5 m** yükseklikte maksimum uzaklık **12 m** |
| **7/7a** tavan montajı **2,2 - 4 m** yükseklikte maksimum uzaklık **6 m** yarıçap |
| **8 SENSÖR AYARLARI** |
| LUX ayar çarkı, ortam ışığı duyarlılığını **3-2000** LUX değeriinde ayar içindir. Ayar çarkı konumu ☀ = **2000 LUX** |
| **TIME** kadranı, görev döngüsünün ayarlamak için kullanılır. |
| **9 OPTİMAL KURULUM** |
| Sensör algılama alanına yan olarak monte edilindiğinde en iyi fonksiyona sahip olur. Sensörün aksaması direkt güneş ışığı, ışık kaynakları, çitler, camlar, duvarlar vb. ile ör. atık hava gibi isi kaynakları gibi nedenlerden dolayı gerçekleşebilir. |
| *CE beyanı: Bu ürün 2014/30/EU sayılı EMU direktifi, 2011/65/EU sayılı RoHS direktifi ve 2014/35/EU sayılı alçak gerilim direktifini karşılar.* |

<span><span><span></span></span><span> </span></span> RU
<b>1-5 МОНТАЖ / УСТАНОВКА</b>
1 Перед монтажом убедитесь, что электрическая цепь отключена. <b>L</b> = токопроводящий провод (чёрный или коричневый), <b>N</b> = нулевой провод (часто синего цвета), <b>PE</b> = защитный провод, если есть (зелено-жёлтый), <b>5a</b> настенный монтаж, <b>5b</b> потолочный монтаж.
<b>6/6A</b> настенный монтаж на высоте <b>1,8 - 2,5</b> м, максимальное расстояние <b>6 м</b>
<b>7/7A</b> потолочный монтаж на высоте <b>2,2 - 4</b> м, максимальное расстояние <b>12 м</b>
<b>8 УСТАНОВКА ДАТЧИКА</b>
ЛЮКС-регулятор служит для установки чувствительности окружающего света <b>3-2000</b> люкс.
Регулятор на <span>☀</span> = <b>2000 ЛЮКС</b>
Регулятор <b>TIME</b> используется для настройки продолжительности включения.
<b>9 ОПТИМАЛЬНАЯ УСТАНОВКА</b>
Самая лучшая работа датчика обеспечивается тогда, когда область обнаружения находится сбоку от него. Прямое солнечное излучение, источники света, различные перегородки, оконные стекла, стены, а также тепловые волны, например, отходящий воздух и т. д. могут привести к ухудшению работы датчика.
Декларация CE: Данный продукт соответствует требованиям Директивы об электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU.
<span><span><span></span></span><span> </span></span> UA
<b>1-5 МОНТАЖ / ВСТАНОВЛЕННЯ</b>
1 Перед монтажем переконайтеся, що електроживлення відключене. <b>L</b> = струмопровідний провід (чорний або коричневий), <b>N</b> = нульовий провід (часто синього кольору), <b>PE</b> = захисний провід, якщо є (зелено-жовтий), <b>5a</b> настінний монтаж, <b>5b</b> стельовий монтаж
<b>6/6A</b> настінний монтаж на висоті <b>1,8 - 2,5</b> м, максимальна відстань <b>6 м</b>
<b>7/7A</b> стельовий монтаж на висоті <b>2,2 - 4</b> м, максимальна відстань <b>12 м</b>
<b>8 ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТЧИКА</b>
ЛЮКС-регулятор служить для налаштування чутливості навколишнього освітлення <b>3-2000</b> люкс.
Регулятор на <span>☀</span> = <b>2000 ЛЮКС</b>
Регулятор <b>TIME</b> використовується для налаштування тривалості увімкнення.
<b>9 ОПТИМАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ</b>
Найраща робота датчика забезпечується тоді, коли область виявлення знаходиться збоку від нього. Пряме сонячне випромінювання, джерела світла, різні перегородки, шибки, стіни, а також теплові хвилі, наприклад, витяжка і т. д. можуть призвести до погіршення роботи датчика.
Декларация CE: Данный прибор відповідає вимогам директив щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви про обмеження використання деяких шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні 2011/65/EU і Директиви про пристрої низького струму 2014/35/EU.
<span><span><span></span></span><span> </span></span> CN
<b>1-5 安装 / 安装</b>
1 请确认，安装前已切断电路。L = 导电电缆（颜色为黑色或棕色），N = 零线（颜色通常为蓝色），PE = 如有则为地线（绿色/黄色），5a 墙体安装, 5b 屋顶安装
<b>6/6a</b> 墙体安装高度 <b>1.8 - 2.5m</b> 最大距离 <b>12m</b>
<b>7/7a</b> 屋顶安装高度 <b>2.2 - 4m</b> 最大距离 <b>7.5m</b> 半径
<b>8 传感器调节</b>
LUX 调节轮用于调节光度敏感度，范围在 <b>3-2000</b> LUX。
调节轮设为 <span>☀</span> = <b>2000 LUX</b>
时钟转轮用于设置启动时长。
<b>9 理想安装</b>
当传感器安装在覆盖面积旁边时，功能最佳。传感器可能受到日光直射、光源、栏杆、玻璃窗、墙体以及废气等热源的干扰。
<i>CE 声明：本产品满足 EMV 指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU 以及 低压指令 2014/35/EU。</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> AF
<b>1-5 التثبيت / التركيب</b>
كابل موصل بالكهرباء (باللونين L = فصل الدائرة الكهربائية قبل التركيب 1 موصل حماية في PE = (في الغالب باللون الأزرق N = الأسود والبني) تركيبات الزوايا الداخلية، 2 تركيبات الحائط، 2 حالة طرفه (أخضر/أصفر)، 2 تركيبات السقف، 4 تركيبات الزوايا الخارجية، 2 تركيب للحائط بارتفاع 1.8 - 2.5 م أقصى بعد 6 م 6a / 7a تصاعد السقف في ارتفاع 2.2 - 4م أقصى مسافة 7.5 م نصف قطر 7 / 7a إعدادات المستشعر 8
ترس الإعدادات لمفتاح لوكنس هو لغرض تحديد حساسية الضوء المحيط بمقدار 3-2000 لوكنس
ترس الإعدادات على <span>☀</span> = 2000 لوكنس
يتم استخدام ترس إعدادات الوقت لغرض ضبط مدة التشغيل.
إعدادات نطاق الكثف 11
التركيب الأمثل 12
يتم إعطاء أفضل وظيفة ممكنة للمستشعر إذا تم تركيبه بشكل جانبي لنطاق الكشف.
يمكن أن يتسبب كل من ضوء الشمس المباشر، مصادر الضوء، الأسيجة، الألواح الزجاجية، الجدران، الخ، في إلحاق الضرر بالمستشعر، ويضاف إلى ذلك مصادر الحرارة مثل الهواء المطرود.
إعلان المطابقة لعلامة CE <span> </span> : يتوافق المنتج مع التوجيهات المتعلقة بالتوافق المغناطيسي 2014/30/EU، والتوجيهات المتعلقة بالمواد الخطرة 2011/65/EU، والتوجيهات المتعلقة بالجهد المنخفض 2014/35/EU.

<span><span><span></span></span><span> </span></span> RU
<b>1-5 МОНТАЖ / УСТАНОВКА</b>
1 Перед монтажом убедитесь, что электрическая цепь отключена. <b>L</b> = токопроводящий провод (чёрный или коричневый), <b>N</b> = нулевой провод (часто синего цвета), <b>PE</b> = защитный провод, если есть (зелено-жёлтый), <b>5a</b> настенный монтаж, <b>5b</b> потолочный монтаж.
<b>6/6A</b> настенный монтаж на высоте <b>1,8 - 2,5</b> м, максимальное расстояние <b>6 м</b>
<b>7/7A</b> потолочный монтаж на высоте <b>2,2 - 4</b> м, максимальное расстояние <b>12 м</b>
<b>8 УСТАНОВКА ДАТЧИКА</b>
ЛЮКС-регулятор служит для установки чувствительности окружающего света <b>3-2000</b> люкс.
Регулятор на <span>☀</span> = <b>2000 ЛЮКС</b>
Регулятор <b>TIME</b> используется для настройки продолжительности включения.
<b>9 ОПТИМАЛЬНАЯ УСТАНОВКА</b>
Самая лучшая работа датчика обеспечивается тогда, когда область обнаружения находится сбоку от него. Прямое солнечное излучение, источники света, различные перегородки, оконные стекла, стены, а также тепловые волны, например, отходящий воздух и т. д. могут привести к ухудшению работы датчика.
Декларация CE: Данный продукт соответствует требованиям Директивы об электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU.
<span><span><span></span></span><span> </span></span> UA
<b>1-5 МОНТАЖ / ВСТАНОВЛЕННЯ</b>
1 Перед монтажем переконайтеся, що електроживлення відключене. <b>L</b> = струмопровідний провід (чорний або коричневий), <b>N</b> = нульовий провід (часто синього кольору), <b>PE</b> = захисний провід, якщо є (зелено-жовтий), <b>5a</b> настінний монтаж, <b>5b</b> стельовий монтаж
<b>6/6A</b> настінний монтаж на висоті <b>1,8 - 2,5</b> м, максимальна відстань <b>6 м</b>
<b>7/7A</b> стельовий монтаж на висоті <b>2,2 - 4</b> м, максимальна відстань <b>12 м</b>
<b>8 ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТЧИКА</b>
ЛЮКС-регулятор служить для налаштування чутливості навколишнього освітлення <b>3-2000</b> люкс.
Регулятор на <span>☀</span> = <b>2000 ЛЮКС</b>
Регулятор <b>TIME</b> використовується для налаштування тривалості увімкнення.
<b>9 ОПТИМАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ</b>
Найраща робота датчика забезпечується тоді, коли область виявлення знаходиться збоку від нього. Пряме сонячне випромінювання, джерела світла, різні перегородки, шибки, стіни, а також теплові хвилі, наприклад, витяжка і т. д. можуть призвести до погіршення роботи датчика.
Декларация CE: Данный прибор відповідає вимогам директив щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви про обмеження використання деяких шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні 2011/65/EU і Директиви про пристрої низького струму 2014/35/EU.
<span><span><span></span></span><span> </span></span> CN
<b>1-5 安装 / 安装</b>
1 请确认，安装前已切断电路。L = 导电电缆（颜色为黑色或棕色），N = 零线（颜色通常为蓝色），PE = 如有则为地线（绿色/黄色），5a 墙体安装, 5b 屋顶安装
<b>6/6a</b> 墙体安装高度 <b>1.8 - 2.5m</b> 最大距离 <b>12m</b>
<b>7/7a</b> 屋顶安装高度 <b>2.2 - 4m</b> 最大距离 <b>7.5m</b> 半径
<b>8 传感器调节</b>
LUX 调节轮用于调节光度敏感度，范围在 <b>3-2000</b> LUX。
调节轮设为 <span>☀</span> = <b>2000 LUX</b>
时钟转轮用于设置启动时长。
<b>9 理想安装</b>
当传感器安装在覆盖面积旁边时，功能最佳。传感器可能受到日光直射、光源、栏杆、玻璃窗、墙体以及废气等热源的干扰。
<i>CE 声明：本产品满足 EMV 指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU 以及 低压指令 2014/35/EU。</i>
<span><span><span></span></span><span> </span></span> AF
<b>1-5 التثبيت / التركيب</b>
كابل موصل بالكهرباء (باللونين L = فصل الدائرة الكهربائية قبل التركيب 1 موصل حماية في PE = (في الغالب باللون الأزرق N = الأسود والبني) تركيبات الزوايا الداخلية، 2 تركيبات الحائط، 2 حالة طرفه (أخضر/أصفر)، 2 تركيبات السقف، 4 تركيبات الزوايا الخارجية، 2 تركيب للحائط بارتفاع 1.8 - 2.5 م أقصى بعد 6 م 6a / 7a تصاعد السقف في ارتفاع 2.2 - 4م أقصى مسافة 7.5 م نصف قطر 7 / 7a إعدادات المستشعر 8
ترس الإعدادات لمفتاح لوكنس هو لغرض تحديد حساسية الضوء المحيط بمقدار 3-2000 لوكنس
ترس الإعدادات على <span>☀</span> = 2000 لوكنس
يتم استخدام ترس إعدادات الوقت لغرض ضبط مدة التشغيل.
إعدادات نطاق الكثف 11
التركيب الأمثل 12
يتم إعطاء أفضل وظيفة ممكنة للمستشعر إذا تم تركيبه بشكل جانبي لنطاق الكشف.
يمكن أن يتسبب كل من ضوء الشمس المباشر، مصادر الضوء، الأسيجة، الألواح الزجاجية، الجدران، الخ، في إلحاق الضرر بالمستشعر، ويضاف إلى ذلك مصادر الحرارة مثل الهواء المطرود.
إعلان المطابقة لعلامة CE <span> </span> : يتوافق المنتج مع التوجيهات المتعلقة بالتوافق المغناطيسي 2014/30/EU، والتوجيهات المتعلقة بالمواد الخطرة 2011/65/EU، والتوجيهات المتعلقة بالجهد المنخفض 2014/35/EU.